


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

PODÍL ENERGOZDANÝCH ENERGIÍ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

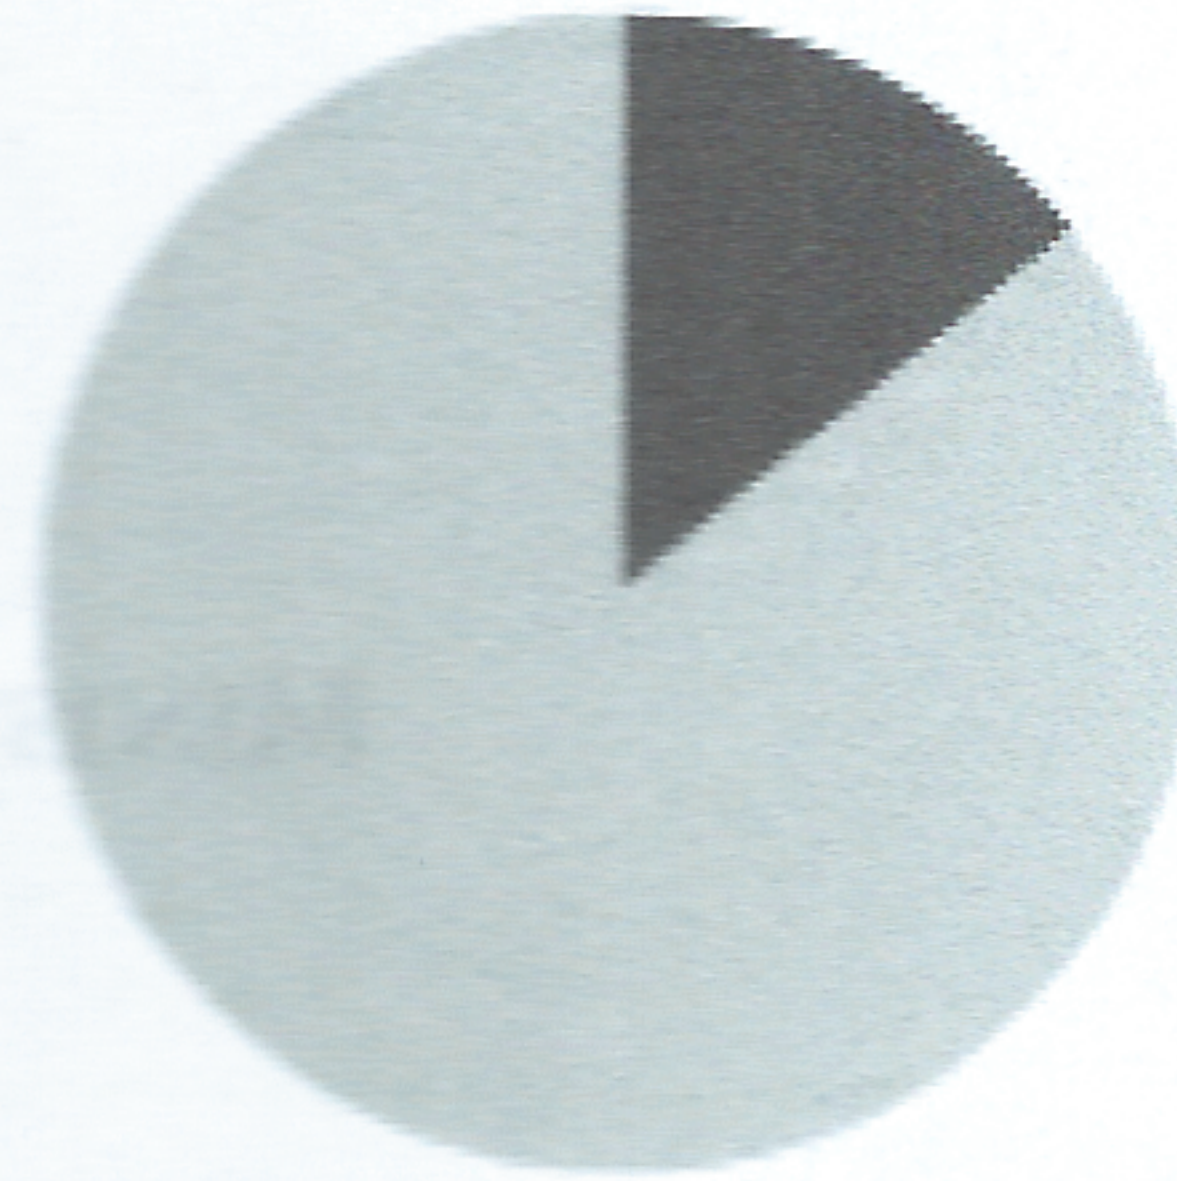

Elektrina ze sítě: 82,6
Dálkové teplo: 503,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{ext} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		51 / Dop.				18 / Dop.	11 / Dop.
D	0,66 / Dop.						
E							
F							
G							
Mimořádně neekosudárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		369,98				134,19	81,70

Zpracovatel:

REVITALIZ s.r.o.
Sv. Zdislava 296, 537 01 Chrudim
tel.: 605 740 988, revitaliz@seznam.cz
revitaliz.cz

Kontakt:

Osvědčení č.: 629

Vyhotoveno dne: 30.10.2015

Podpis: